

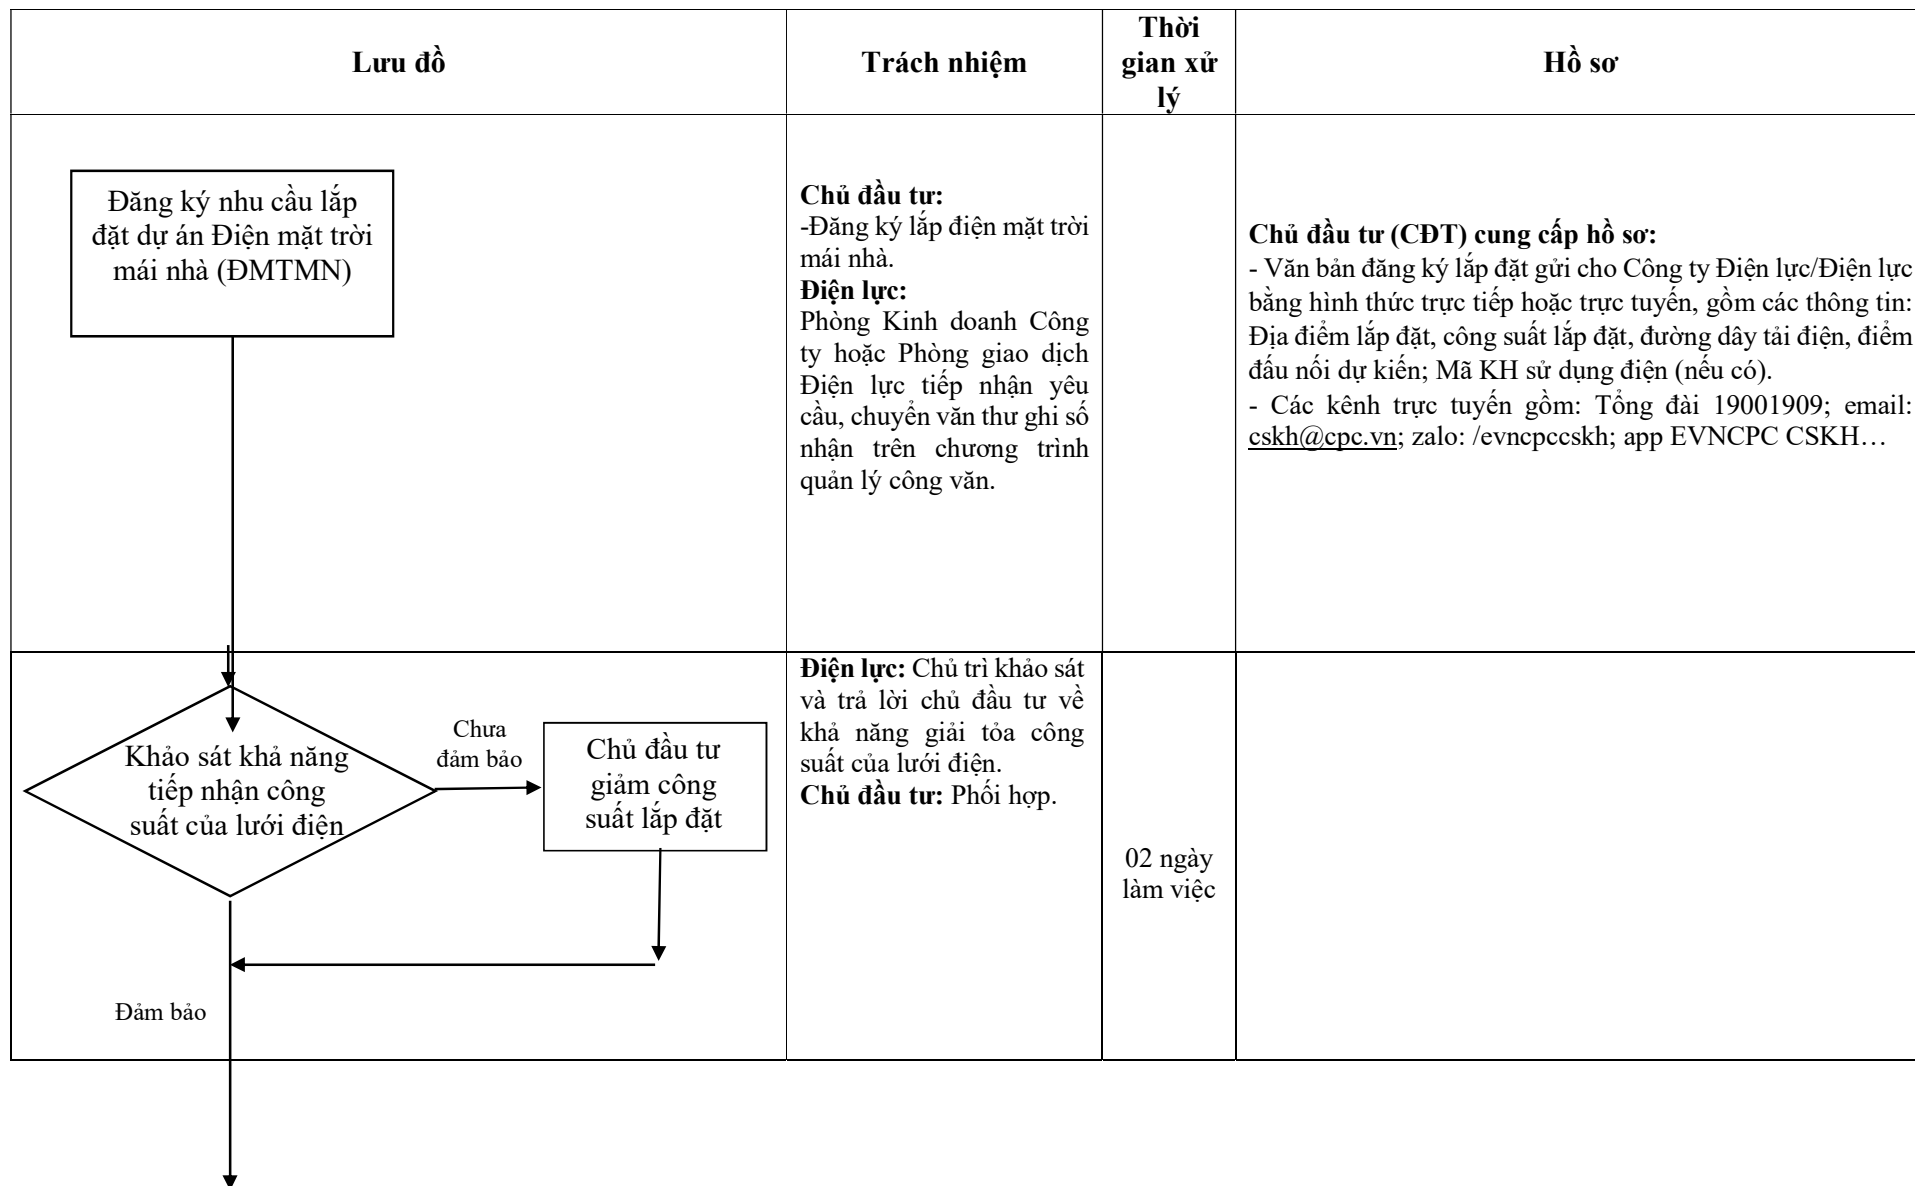


LƯU ĐỒ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU ĐẦU NỐI BÁN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

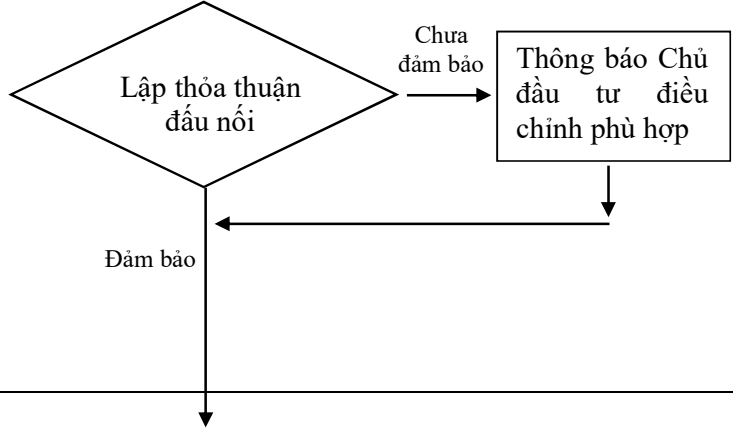

 <pre>graph TD; A{Lập thỏa thuận đấu nối} -- Chưa đảm bảo --> B[Thông báo Chủ đầu tư điều chỉnh phù hợp]; B --> A; A -- Đảm bảo --> C[Thực hiện dự án];</pre>	Điện lực: Lập dự thảo thỏa thuận đấu nối theo phân cấp. Trường hợp lưới điện hiện tại không đáp ứng được công suất đăng ký của dự án hoặc vị trí đấu nối chưa phù hợp, Điện lực tư vấn cho chủ đầu tư điều chỉnh công suất lắp đặt, hoặc điều chỉnh phương án lắp đặt, hoặc điều chỉnh vị trí đấu nối phù hợp. Chủ đầu tư: Phối hợp	02 ngày làm việc, kể từ khi chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ.	Để thực hiện bước này, Chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ: 1. Thông tin đăng ký đấu nối <i>(Có mẫu kèm theo)</i>; 2. Bản sao Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng hợp pháp của CĐT tại địa điểm lắp đặt hệ thống ĐMT (Đối với CĐT chưa có hợp đồng mua điện); Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, CĐT bổ sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc cấp huyện về việc khai báo xây dựng trang trại. Trường hợp chưa kịp bổ sung, CĐT bổ sung trong hồ sơ đề nghị bán điện. 3. Giấy tờ xác định chủ thể dự án hoặc chủ thể ký hợp đồng mua bán điện (Như: CMND hoặc thẻ CCCD đối với cá nhân; Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp đối với doanh nghiệp...); <i>(Chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ trong thời hạn 30 ngày, nếu quá thời hạn phải quay lại bước khảo sát).</i>
Thực hiện dự án	Chủ đầu tư thực hiện		

Gửi hồ sơ đề nghị bán điện từ dự án ĐMTMN bán điện	Chủ đầu tư -Gửi hồ sơ đề nghị. Điện lực -Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn.	Sau khi hoàn thành lắp đặt hệ thống ĐMTMN	Chủ đầu tư cung cấp: 1. Văn bản đề nghị bán điện mặt trời mái nhà (<i>Có mẫu</i>); 2. Giấy tờ liên quan đến địa điểm xây dựng dự án và chứng minh trên địa điểm đó được phép xây dựng công trình (<i>nếu lần cung cấp trước chưa chứng minh được</i>); Đối với hệ thống ĐMTMN của công trình trang trại, CĐT bổ sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc cấp huyện về việc khai báo xây dựng trang trại (<i>Nếu lần trước chưa cung cấp được</i>). 3. Hồ sơ kỹ thuật: - Tài liệu kỹ thuật về tấm pin quang điện, bộ inverter; bản sao tài liệu chứng nhận xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng thiết bị; bản sao giấy chứng nhận xuất xứ của thiết bị (nếu có); - Tài liệu kỹ thuật liên quan khác thuộc công trình lắp đặt ĐMTMN. 4. Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của công trình xây dựng; mái nhà của công trình xây dựng; hệ thống ĐMTMN (<i>Có mẫu kèm theo</i>). 5. Đối với CĐT chưa có hợp đồng mua điện với Điện lực cần bổ sung thêm: 5.1. Hồ sơ đăng ký mua điện: Như hướng dẫn tại: https://cskh.cpc.vn/frm_Capdienmoi_menu1.aspx (Lưu ý các giấy tờ đã có ở trên không cần cung cấp lại). 5.2. Đối với CĐT có đường dây và TBA xây dựng mới: Hồ sơ cung cấp thêm như hướng dẫn tại https://pcquangbinh.cpc.vn/hoso-cap-dien-trung-ap/ Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu đồng điện hạng mục đường dây và TBA để sử dụng trước thời điểm đề nghị bán điện, chủ đầu tư cung cấp hồ sơ này để Điện lực lập hội đồng thực hiện. <i>(Chủ đầu tư cung cấp đủ hồ sơ trong thời hạn 90 ngày, nếu quá thời hạn tùy theo tiến độ triển khai dự án, Điện lực có thể xem xét gia hạn hoặc chấm dứt thỏa thuận đấu nối để thỏa thuận cho nhà đầu tư khác).</i>
---	--	--	---

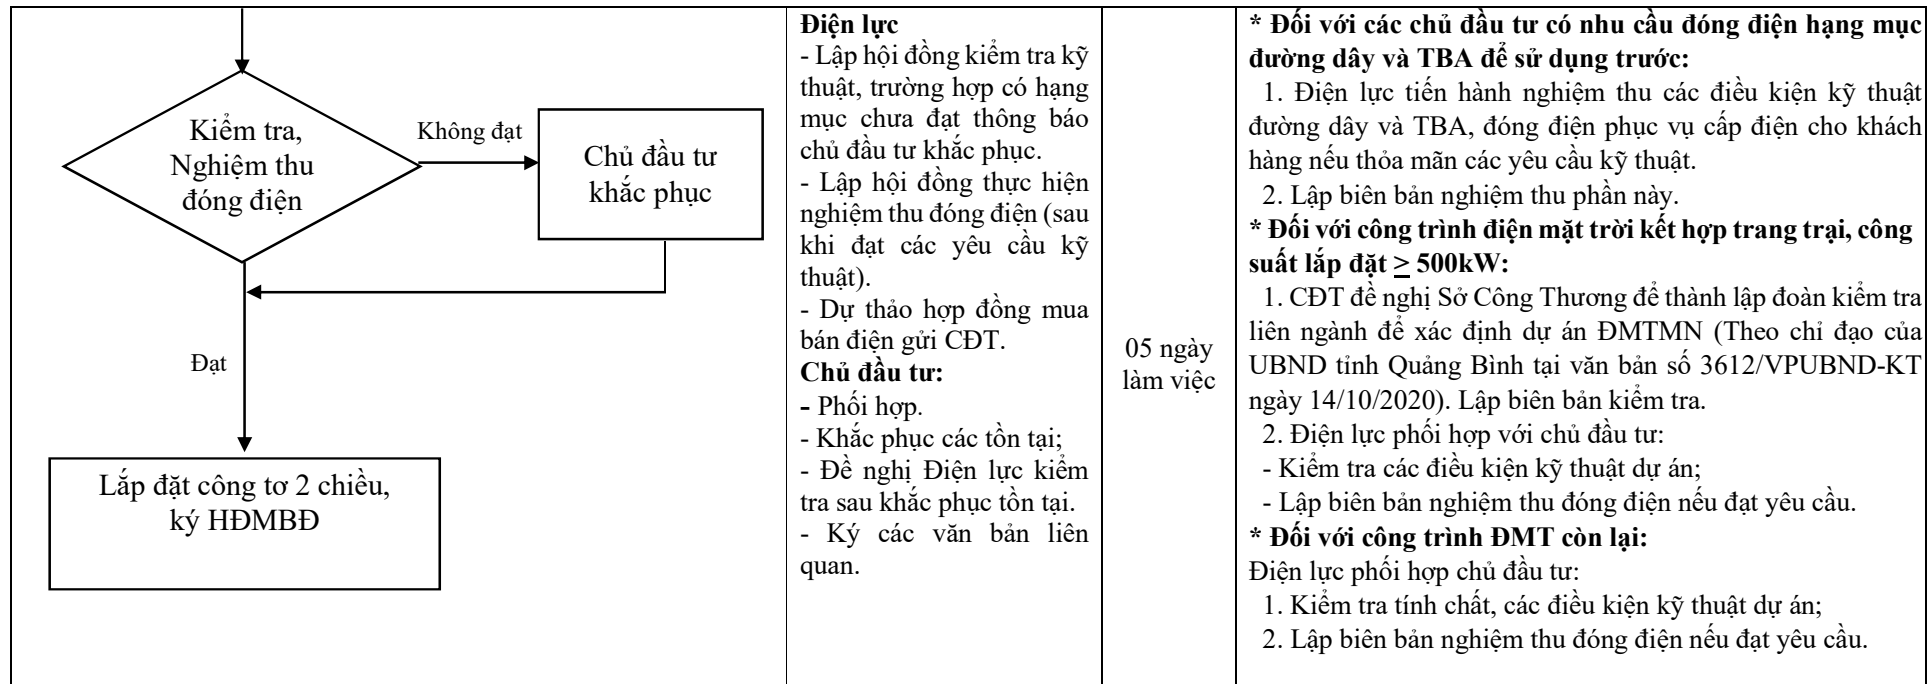

Ghi chú:

- Điện lực: Được hiểu là Công ty Điện lực Quảng Bình hoặc Điện lực cấp huyện trực thuộc.
- Điện lực tùy theo thực tế công suất lắp đặt của CĐT và hiện trạng lưới điện có thể kết hợp các bước để thuận tiện cho chủ đầu tư ĐMTMN.
- Các CĐT trước khi thực hiện đầu tư ĐMTMN cần liên hệ với Điện lực sở tại được tư vấn, tránh một số rủi ro trong quá trình đầu tư do thiếu thông tin về lưới điện. Đồng thời Điện lực sẽ tư vấn về phương án và công suất lắp đặt hiệu quả. Chủ đầu tư không tự ý đóng điện công trình điện mặt trời vào lưới điện bởi sẽ nảy sinh nhiều mối nguy hiểm trong vận hành lưới điện, ảnh hưởng đến sản lượng sử dụng của chủ đầu tư khi chưa được thay thế công tơ 2 chiều.